




ENERGARD S.r.l. - Società di Ingegneria
Via Marco Biagi, 5 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
P. IVA e C.F. 03078250234 - tel. 045/6210811
www.energard.it - energard@energard.it - energard@pec.it

SITUAZIONE RISCONTRATA 29/12/2025 durante i sopralluoghi:

- 1) Carica vaso a 12 bar
- 2) Dp pompe di rete 3,5 bar, con margine di incremento (75%)
- 3) Tmadata rete 93 °C con possibile margine di incremento
- 4) Presenza aria in tubazioni SCT Quartieri Alti
- 5) Assenza circolazione in utenze alte
- 6) Riscontro temperature di mandata/ritorno (lato secondario) utenze funzionanti particolarmente elevate (da verificare se effettivamente necessario)
- 7) Impianti di produzione funzionanti ma limitati nella cessione calore al sistema dal valore di portata circolante sulla rete di teleriscaldamento (necessario aumentare la portata)

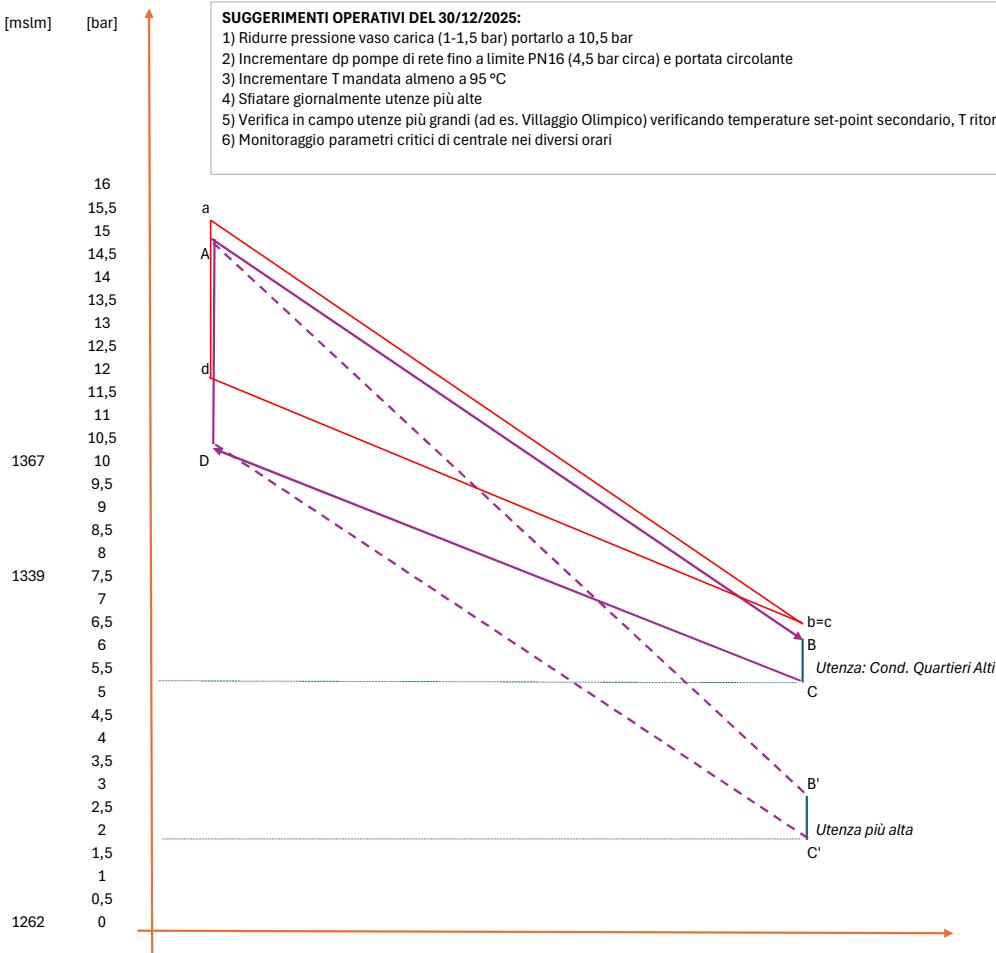

SUGGERIMENTO REPORT DATI - Informazioni da rilevare alle ore 7:00 di ogni giorno:

- 1) T madata [°C]
- 2) T ritorno [°C]
- 3) Portata rete [mc/h]
- 4) dp pompe di rete [bar]
- 5) potenza immessa in rete [MWh]
- 6) pressione vaso [bar]
- 7) reintegro giorno precedente [mc/gg]
- 8) eventuali anomalie impianti di produzione (guasti/fuori servizio)

ing. Sergio Bazzoli



ing. Damiano Richiero

